SOUS-DISTRIBUTEUR TM-CB M SUB - 12 CIRCUITS ANTHRACITE TM-CM.1200012DA

Cliquez sur l'icône sélectionnée pour télécharger le fichier :

N°: 3326 | N°: 5251/2024 Valable jusque: 20.12.2028 | N°: 3326 | N°: 3326 | N°: 063-UWB-0591 Valable jusque: 20.12.2028 | N°: CBM-01/24



Producteur	**TM TECHNOLOGIE**
Application	**batterie centrale**
Couleur/Couleur conforme à la norme RAL	**anthracite , RAL7016**
Classe de protection	**I**
Degré de protection	**IP30**
Garantie	**60 mois**
Dimensions nettes **L x W x H** [±2 mm]	**480 mm x 196 mm x 582 mm**

POSSIBILITÉS

Nombre maximal de luminaires dans le système	**240 pièces**
Nombre maximal de luminaires par circuit/canal	**20 pièces**
Nombre maximal de circuits dans une sous-station/un centre de distribution secondaire	**12 pièces**
Distance maximale entre le panneau de contrôle et le luminaire	**300 m**
Possibilité d'utiliser un module E/S	**oui**
Topologie autorisée	**connexion parallèle, connexion en étoile**

Système de batterie centrale **TM-CB M** design moderne, électronique avancée

Alimentation, commande et surveillance des circuits et des luminaires d'éclairage de secours dans les bâtiments publics.

» surveillance centralisée de tous les circuits et luminaires installés dans le bâtiment et connectés au système
» système équipé de batteries qui fournissent la quantité d'énergie nécessaire pour une durée de fonctionnement déterminée des luminaires de secours
» systèmes de surveillance intelligents qui informent sur l'état des batteries, des luminaires et des éventuels dysfonctionnements
» diverses configurations du système qui peuvent être adaptées aux besoins individuels du bâtiment, à sa taille et aux exigences spécifiques en matière d'éclairage de secours.

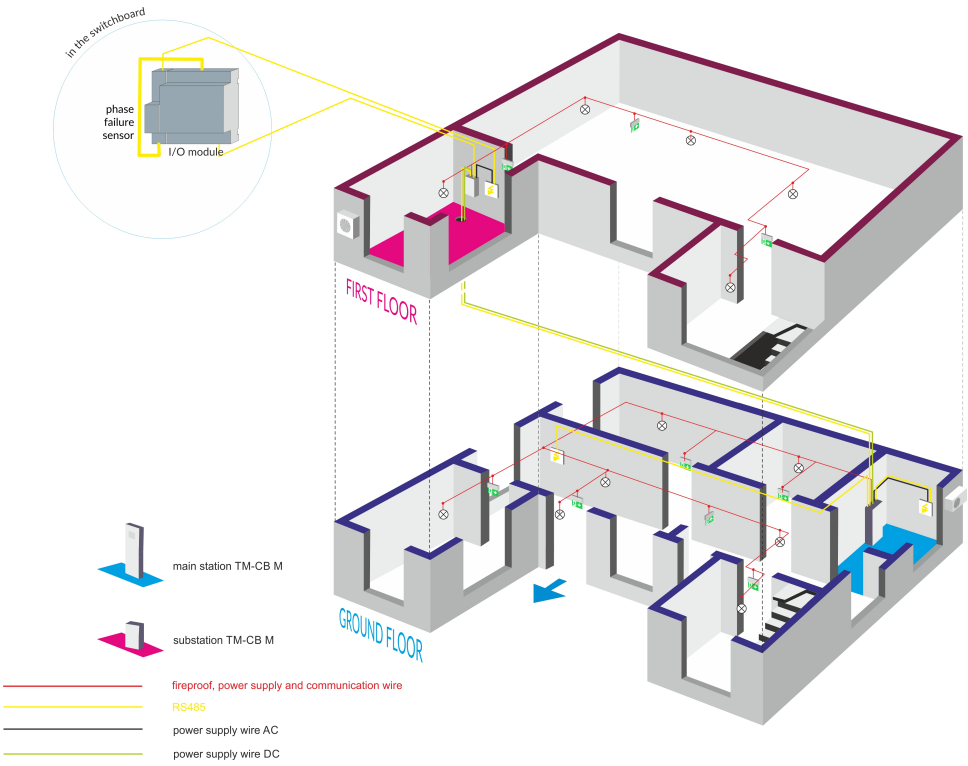
CÂBLES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS

Câble – sous-station/centre de distribution secondaire/distributeur de signaux – Module E/S	
Longueur maximale du câble de communication	**1000 m**
Résistance maximale	**75 Ω**
Capacité maximale de la veine	**140 nF/lm**

CÂBLES D'ALIMENTATION

Câble du panneau de contrôle – luminaires	
Section transversale du câble d'alimentation AC	**3 x 2,5 - 6,0 mm²**
Type et section du câble d'alimentation des luminaires	**3 x 0,5 - 4,0 mm²**
Protocole de communication	**RS485, PLC**

TOPOLOGIE


in the switchboard
phase failure sensor
I/O module
FIRST FLOOR
GROUND FLOOR
main station TM-CB M
substation TM-CB M
fireproof, power supply and communication wire
RS485
power supply wire AC
power supply wire DC